

## BLOC – PUERTA CORTAFUEGO Marco MADERA 1 Hoja

Ei 602-A/C-5/27 db.

Ensayo / Certificado

Exp. N° 07/32302898 EUROCLASES Categoría B APPLUS



Sistema Patentado / Título Modelo Utilidad / Solicitud nº201230712 Publicación nº ES1077415U

### DESCRIPCION

#### MARCO – composición:

Prearco de pino aferrado a pared.  
Cercos o Batiente de MDF hidrófugo de 70 a 155 mm  
Tapetas o juntas de MDF 70x10 mm  
Burlate acústico – intumescente, encastrado en el Cerco o Batiente

#### HOJA – composición:

Núcleo interior aglomerado de 38 mm  
Cantos Perimetrales en MDF recercados con Palusol de 38x2 mm  
Acabado a dos caras con tablero de partículas de 4 mm

#### MEDIDAS HOJA:

Ancho: de 400mm hasta 920 mm  
Altura: de 1400 mm hasta 2248 mm  
Grueso: 45mm  
Peso: 22 kg/m<sup>2</sup> (Aprox.)

#### MEDIDAS BLOC:

440 mm hasta 970 mm  
1430 mm hasta 2370 mm  
70 mm hasta 155 mm  
29 Kg/m<sup>2</sup> (Aprox.)

#### HERRAJES:

4 Pernos acero inoxidable de 100x86 mm  
1 cerradura de pestillo y llave – antipánico-sin cilindro (no suministradas)  
Posibilidad de incorporar todo tipos de cerraduras  
Muelle cierra-puertas atornillado por superficie de la hoja (no suministrado)  
Posibilidad de incorporar todos los tipos de cierra-puertas  
Cerradero Eléctrico incorporado en el galce o batiente (Opcional)

#### ACABADOS DE HOJA Y MARCO:

Fibras en crudo – Fibras pre-pintadas – Chapado en madera  
Natural – Lacado – melaminado o estratificado  
Acabados especiales según decoración

#### OPCIONES:

Cierre estanco parte inferior hoja suelo tipo guillotina  
Muelle oculto embutido en hoja  
Composiciones de chapa de madera  
Molduras y paneles en la hoja, composiciones de chapa de madera

#### ACRISTALAMIENTO:

Puedes incorporar cristales redondos, cuadrados, rectangulares-Medidas máximas 0,7 m<sup>2</sup>

Datos orientativos. Reservado el derecho de modificación sin previo aviso, en el interés de la mejora del producto  
La instalación se efectuará según las indicaciones de colocación, en base a los ensayos efectuados.


### BLOC – PUERTA CORTAFUEGO Marco MADERA 1 Hoja

Ei 602-A/C-5/27 db.

Ensayo / Certificado

Exp. N° 07/32302898 EUROCLASES Categoría B APPLUS

Sistema Patentado / Título Modelo Utilidad / Solicitud n°201230712 Publicación n° ES1077415U

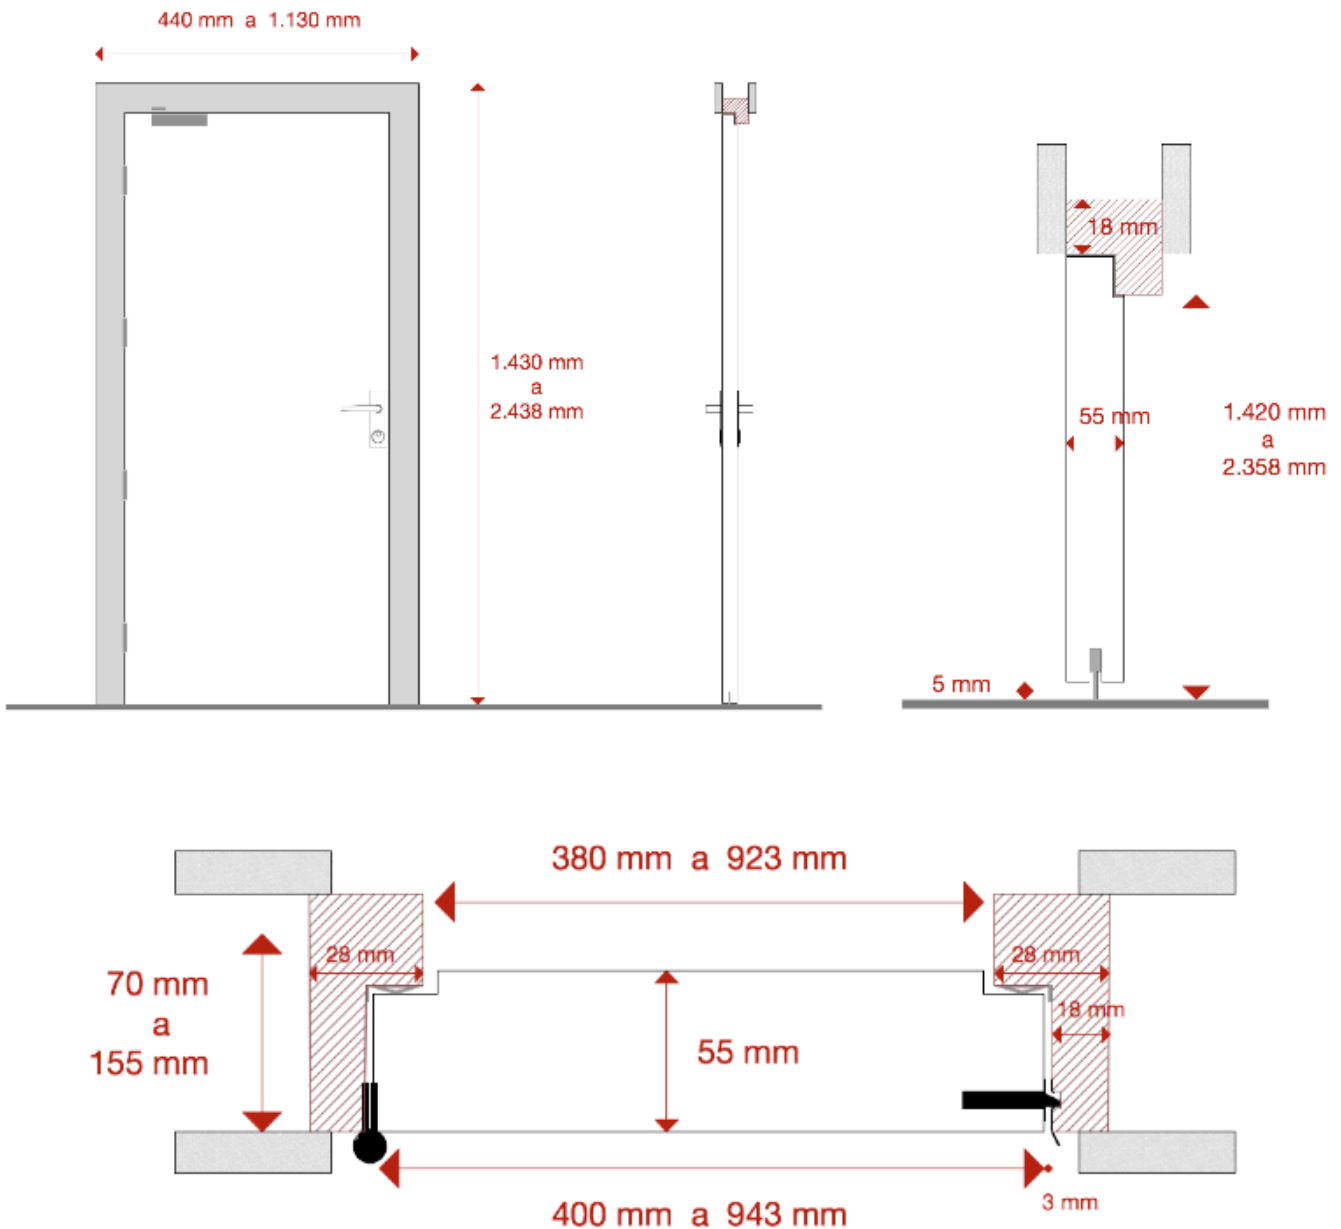

Datos orientativos. Reservado el derecho de modificación sin previo aviso, en el interés de la mejora del producto

La instalación se efectuará según las indicaciones de colocación, en base a los ensayos efectuados.